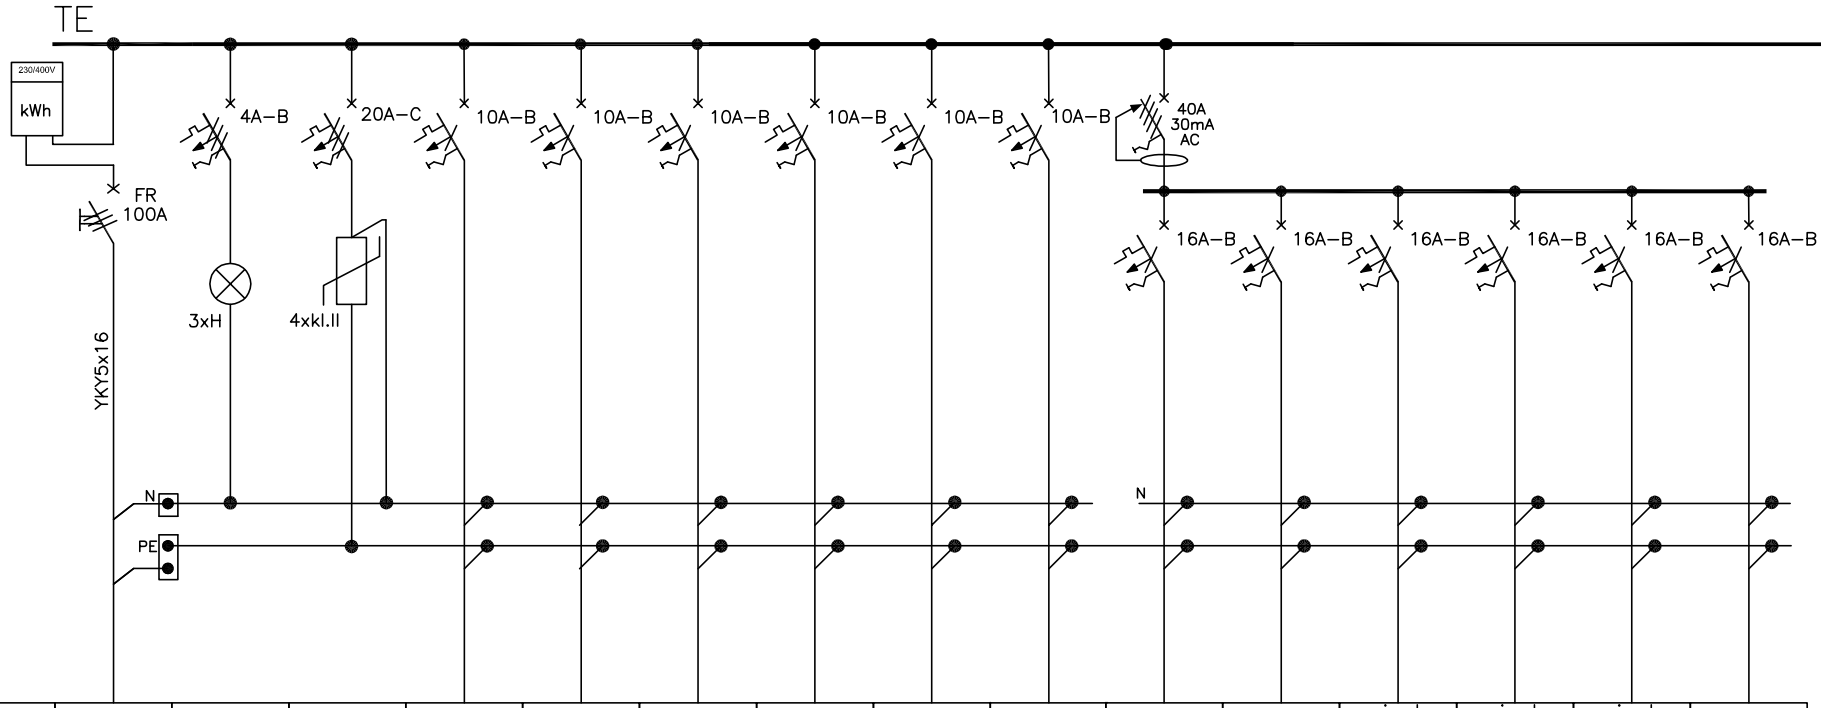

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	oświetlenie parter	oświetlenie kl. sch.	oświetlenie piętro	oświetlenie kierunkowe	rezerwa	rezerwa	gniazda parter	gniazda parter	gniazdo czajnik CZ parter	gniazdo mikrofala M parter	gniazdo zmywarka Z parter	rezerwa
Nr obwodu/...				O1	O2	O3	O4	O5	O6	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Typ przewodu lub kabla				YDY4x1,5	YDY4x1,5	YDY4x1,5	YDY4x1,5			YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	
Moc/ilość				1,25kW	0,25kW	0,55kW	0,1kW			0,7kW	0,5kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

RUSZCZAK s.c.
FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81
Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690,
e-mail: ruszczaksc@wp.pl

Obiekt:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. REMISZEWSKIEJ 14

Projektował:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84		Data: 04.2020	Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY TE (ETAP II)
Opracował:	mgr inż. Joanna Jaświłko		Stadium: P.P.	
Sprawdził:			Skala:	Nr rysunku: E-26/20-13.1