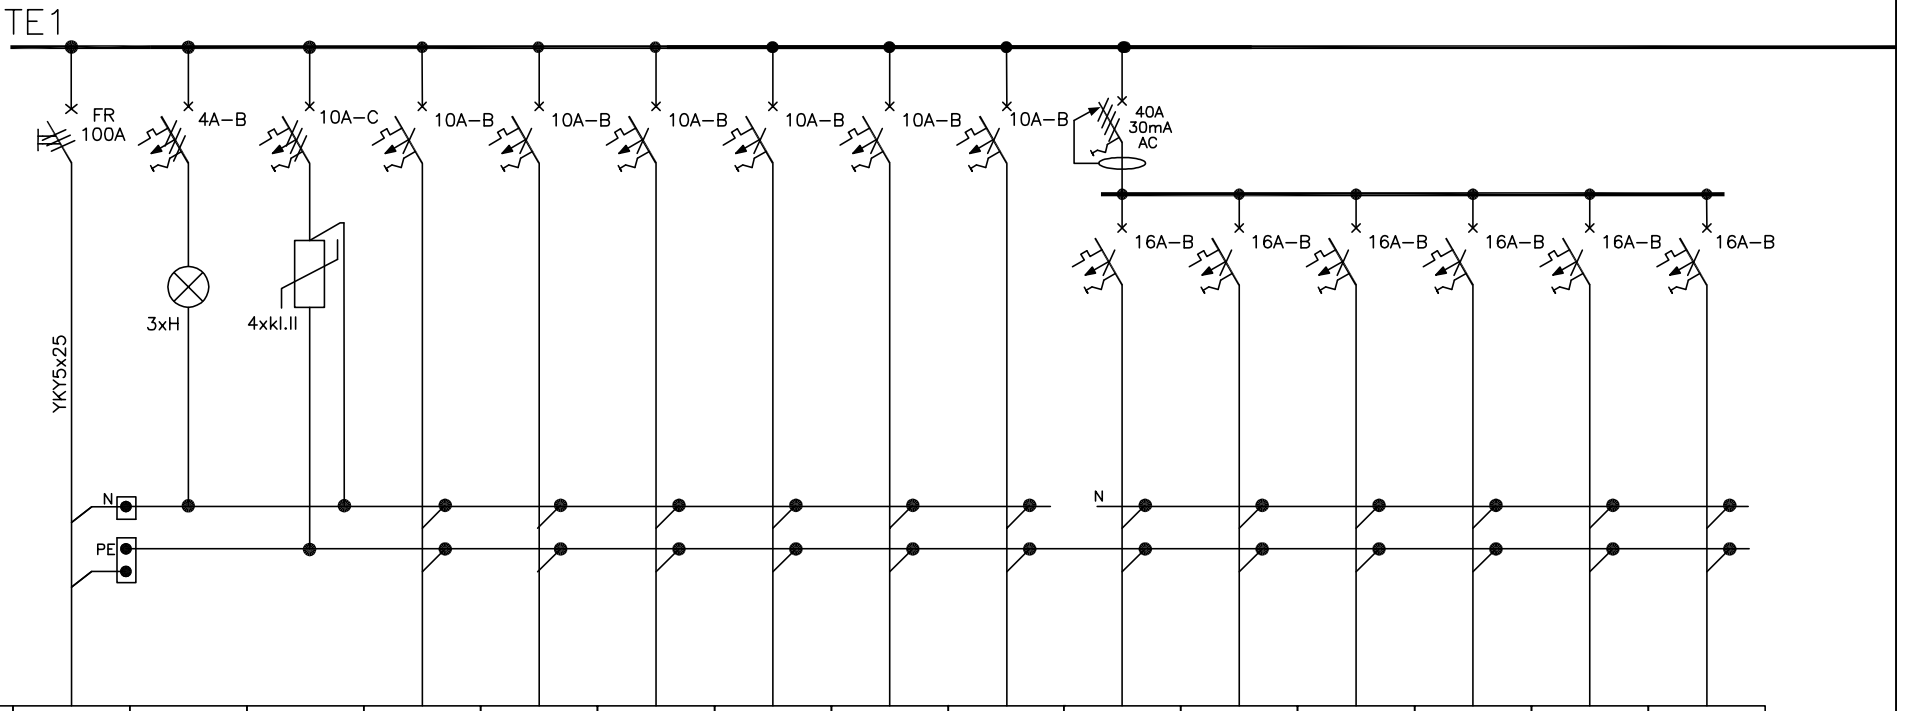


| Odbiory: | wyłącznik główny | kontrola napięcia | ochrona przepięciowa | oświetlenie parter | oświetlenie parter | oświetlenie parter | oświetlenie kierunkowe | rezerwa | rezerwa | gniazda parter | gniazda parter | gniazda parter | gniazda parter | gniazda parter | gniazda parter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr obwodu/... | | | | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Typ przewodu lub kabla | | | | YDY4x1,5 | YDY4x1,5 | YDY4x1,5 | YDY4x1,5 | | | YDY3x2,5 | YDY3x2,5 | YDY3x2,5 | YDY3x2,5 | YDY3x2,5 | YDY3x2,5 |
| Moc/ilość | | | | 0,4kW | 1,2kW | 1,4kW | 0,1kW | | | 0,5kW | 0,5kW | 0,3kW | 0,3kW | 0,4kW | 0,7kW |

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

**RUSZCZAK s.c.**
FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81
Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690,
e-mail: ruszczaksc@wp.pl

Obiekt:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. REMISZEWSKIEJ 14

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektował: | inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84 | | Data: 04.2020 | Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY TE1 (ETAP II) |
| Opracował: | mgr inż. Joanna Jaświłko | | Stadium: P.P. | |
| Sprawdził: | | | Skala: | Nr rysunku: E-26/20-15.1 |