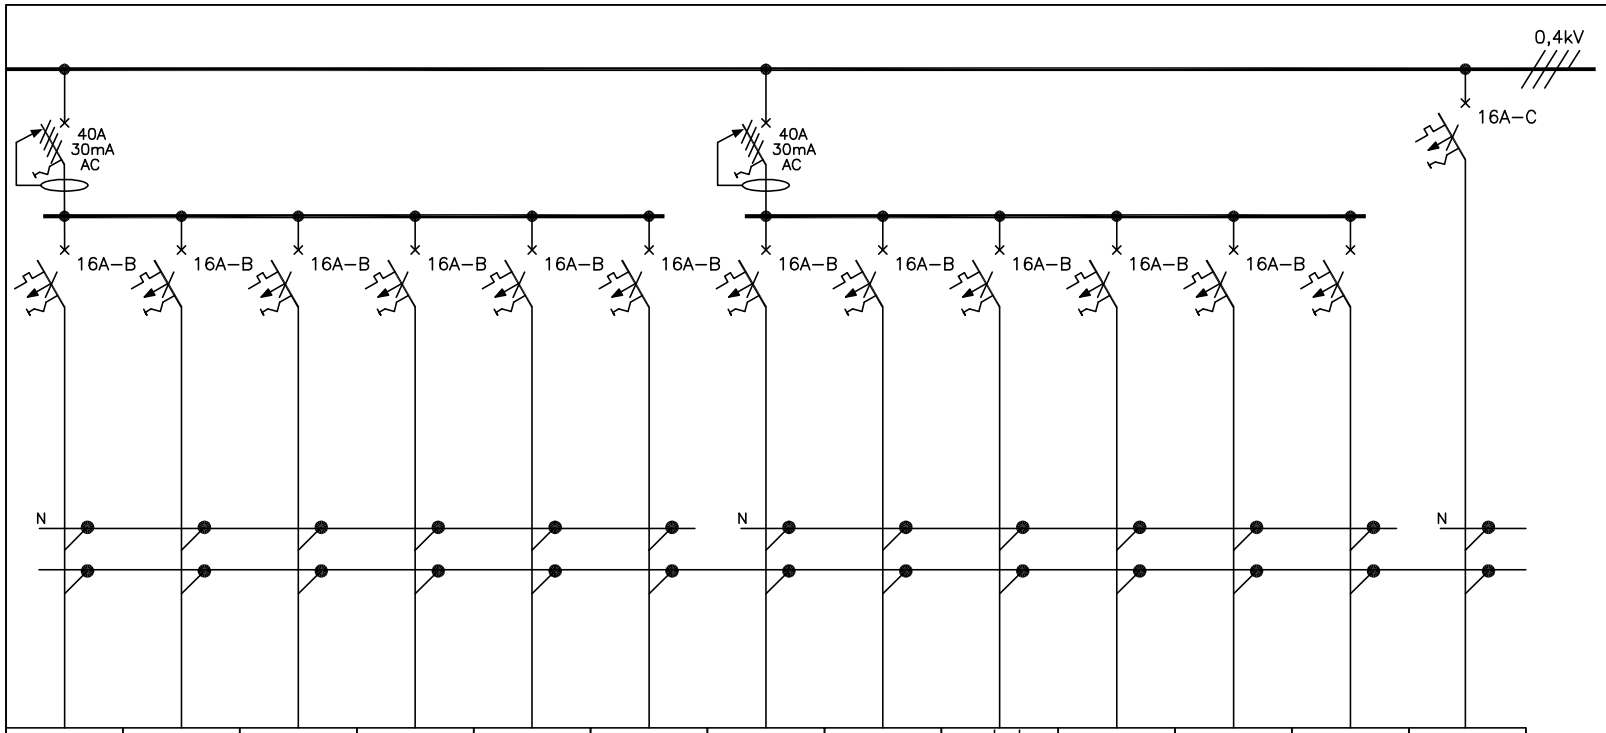

gniazda parter	gniazda parter	gniazda parter	gniazda parter	gniazda parter	gniazda parter	gniazda parter	gniazda parter	centrala przyzywowa CP1 parter	rezerwa	rezerwa	rezerwa	klimatyzacja parter
G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	KL
YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5				YDY3x2,5
0,5kW	0,5kW	0,4kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	0,6kW	0,5kW	0,1kW				0,5kW

Po=8,0kW
Jo=14,5A

– zastosowano obudowę naścienną 5x24 moduły, IP–41, prod. LEGRAND lub inna równorzędną
– zastosowano aparaty prod. LEGRAND lub inne równorzędne

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

RUSZCZAK s.c.
FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81

Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690,
e-mail: ruszczaksc@wp.pl

Obiekt:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. REMISZEWSKIEJ 14

Projektował:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84		Data: 04.2020	Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY TE1 (ETAP II)
Opracował:	mgr inż. Joanna Jaświłko		Stadium: P.P.	
Sprawdził:			Skala:	Nr rysunku: E-26/20-15.2