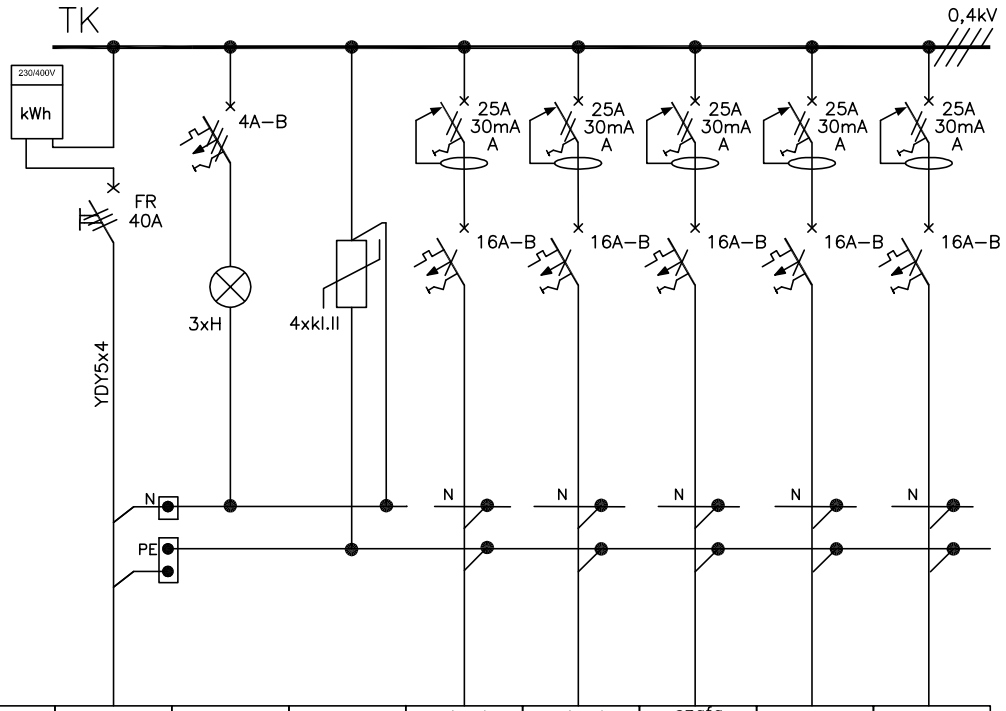

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	gniazda komp. parter	gniazda komp. piętro	szafa krosowa SK1 parter	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu/...				K1	K2	K3	K4	K5
Typ przewodu lub kabla				YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5		
Moc/ilość		szt.3	szt.4	0,6kW	0,6kW	1,0kW		

Po=2,0kW
Jo=3,6A

– zastosowano obudowę wnękową 3x18 modułów, IP–41, prod. LEGRAND lub inna równorzędną
– zastosowano aparaty prod. LEGRAND lub inne równorzędne

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

RUSZCZAK s.c.
FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81

Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690,
e-mail: ruszczaksc@wp.pl

Obiekt:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. REMISZEWSKIEJ 14

Projektował:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84		Data: 04.2020	Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY TK (ETAP II)
Opracował:	mgr inż. Joanna Jaświłko		Stadium: P.P.	
Sprawdził:			Skala:	Nr rysunku: E-26/20-14